


Legionellenbekämpfung mit ClO₂

AQUALINE MARON

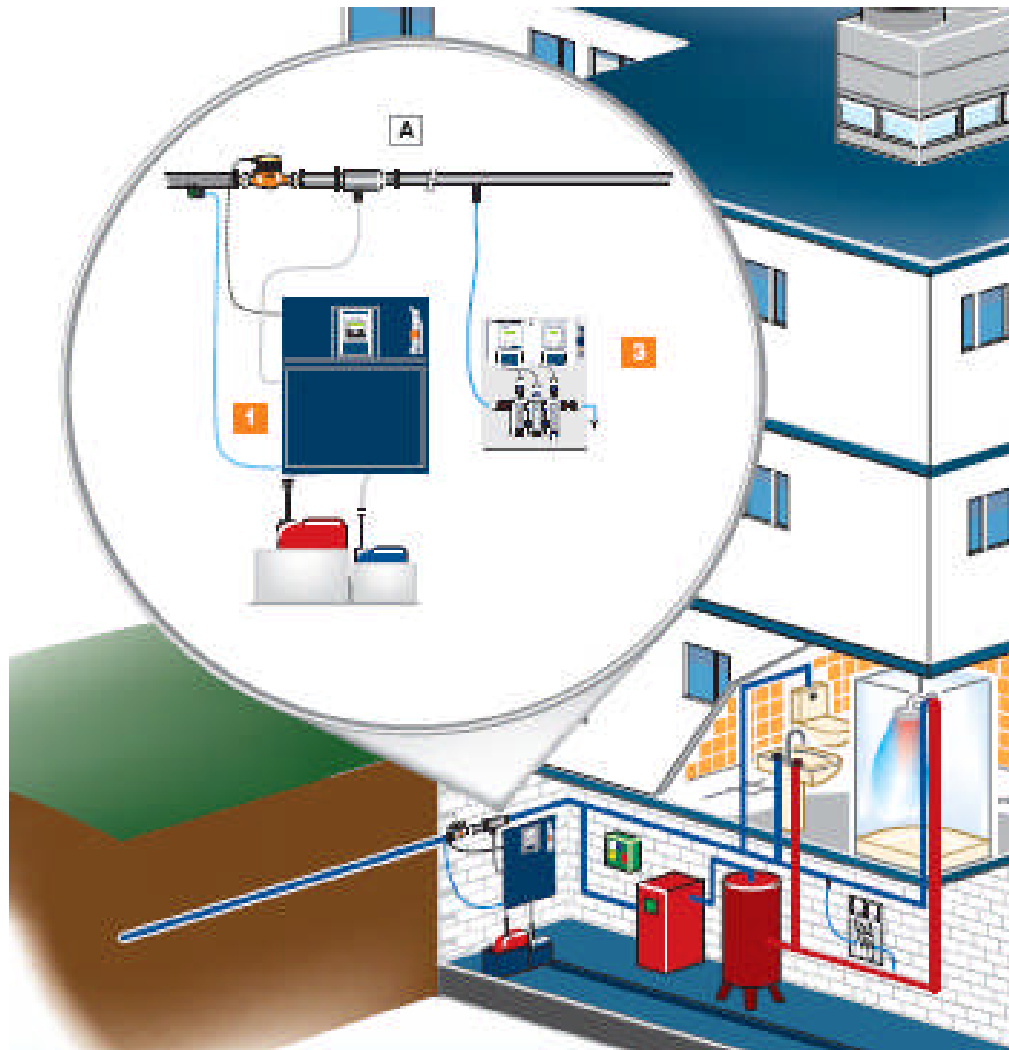

- Behandlung des kompletten Kaltwassers
 - präventive Desinfektion des ganzen Leitungssystems

Typischer Verlauf einer Legionellenbekämpfung

AQUALINE MARON

- temporärer Anstieg der Verkeimung durch Ablösung alter, belasteter Biofilm-Schichten
- Zeitspanne bis zum nachhaltigen Erfolg hängt vom Gesamtzustand des Systems ab

